

BLOW-OUT

Bij een blow-out ontsnapt een constante gasstroom vanuit een ondergronds reservoir onder hoge druk naar de oppervlakte. Een blow-out veroorzaakt naast warmtestraling ook veel lawaai. Tot 2 km afstand (dorpen Langelo en Steenberg) kunnen deze geluidsniveaus schadelijk zijn, als u zich langer dan 2 uur buitenshuis bevindt zonder passende gehoorbescherming.



Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid waardoor u hier minder last van heeft.




Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet verlaten.




U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.noordenveld.nl

RISICO


Het risico op een blow-out is zeer klein. Een blow-out zal zich zelden spontaan voordoen; er gaan specifieke signalen aan vooraf. Hierdoor is er voldoende tijd om u te waarschuwen en om u aan te geven wat u moet doen.

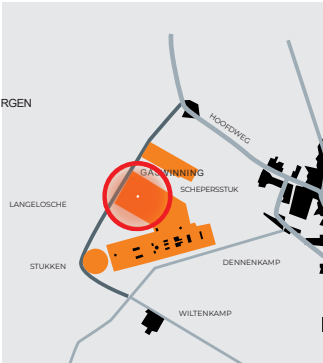

Warmtestraling

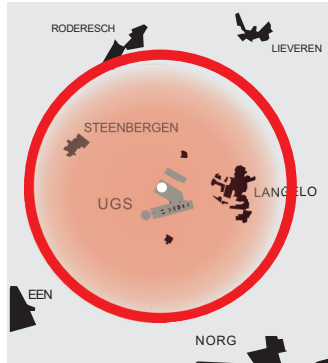

Gehoorschade (indien buitenshuis)

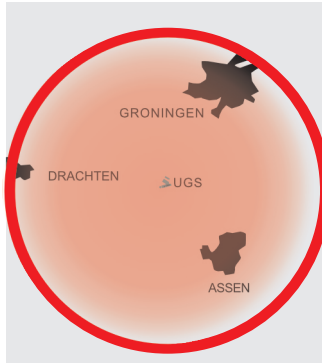

Geluidshinder

BLEVE

Bij een explosie van een tank kan zich warmtestraling, ruitbreuk en rookontwikkeling voordoen.



Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid waardoor u hier minder last van heeft.




Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet verlaten.



U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.noordenveld.nl

RISICO

De kans op dit scenario is zeer klein. Het duurt enige tijd (minimaal twee uur) voordat de druk in de tank zich heeft opgebouwd, waardoor zich eventueel een explosie zou kunnen voordoen. Hierdoor is er voldoende tijd om u te waarschuwen indien u het gebied moet verlaten. Dit geldt alleen voor woningen die dicht op de locatie staan. Voor alle overige woningen verderaf geldt alleen het sluiten van ramen en deuren, in verband met eventuele rookontwikkeling.

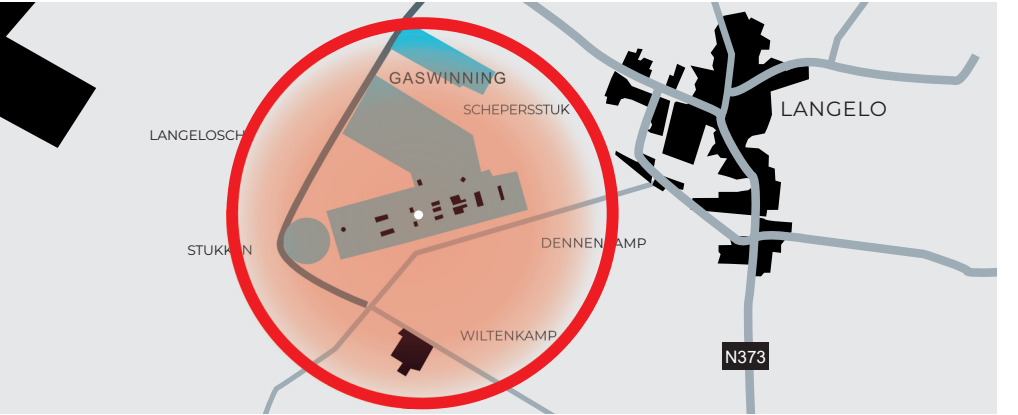

FAKKELBRAND

Een scheur in de gasleiding, waarbij het gas horizontaal uit de leiding stroomt en er een vlam ontstaat.



Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.




Voor uw eigen veiligheid volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op.



U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.noordenveld.nl

RISICO

De kans op dit scenario is erg klein. Binnen een uur is de fakkelbrand meestal weer voorbij.

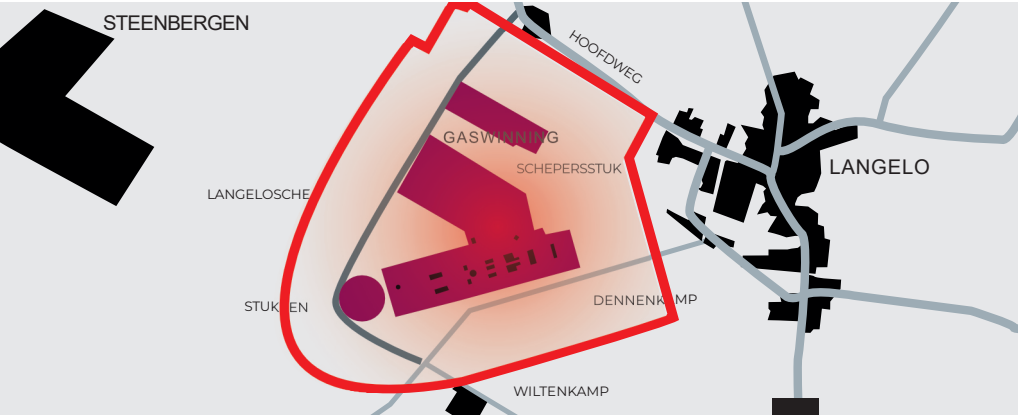

LEKKAGE AARDGASCONDENSAAT

Een tank implodeert en scheurt. De tank stroomt leeg in de tankput en er ontstaat uitdamping en/of een plasbrand.



Ga naar binnen en sluit deuren en ramen en zet ventilatiesystemen uit.




Voor uw eigen veiligheid volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op.



U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.noordenveld.nl

RISICO

De kans op dit scenario is erg klein. Binnen 2,5 uur is de lekkage van aardgascondensaat meestal weer voorbij.

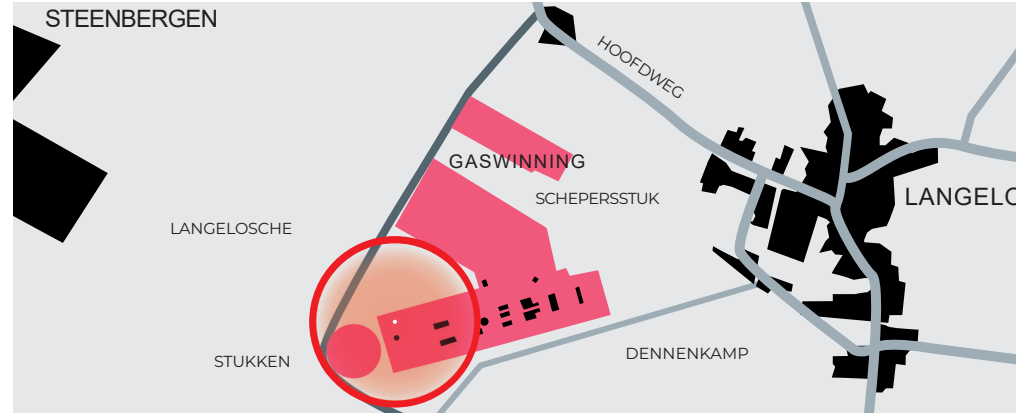

Wat te doen bij calamiteiten?


GASOPSLAG LANGELO

Woont u binnen 2 kilometer van de gasopslag in Langelo? Dan kunt u bij een calamiteit mogelijk overlast ervaren. De kans hierop is heel klein. In deze flyer leest u wat de risico's zijn en wat u in zo'n geval kunt doen.



BLOW-OUT

Continue uitstroom van gas onder hoge druk.

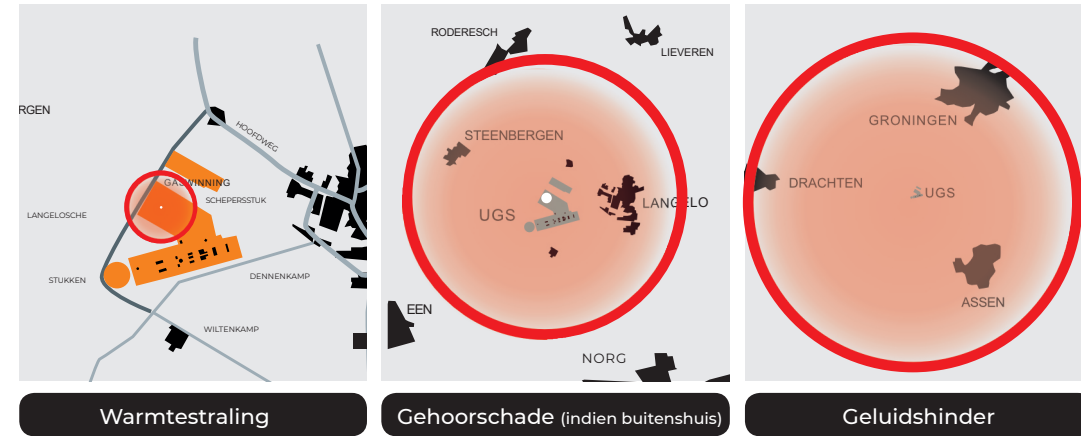

! Mogelijke effecten	Warmtestraling	Gehoorschade indien buitenshuis	Geluidshinder
Effectgebied	Op de locatie en directe omgeving	Langelo en Steenberg	Meer dan 2 km van de locatie


Wat kunt u doen?

- Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
- Ga niet naar de locatie toe

RISICO Een blow-out doet zich zelden spontaan voor, er is voldoende tijd om u te waarschuwen.

BLEVE

Explosie van een tank op het terrein.

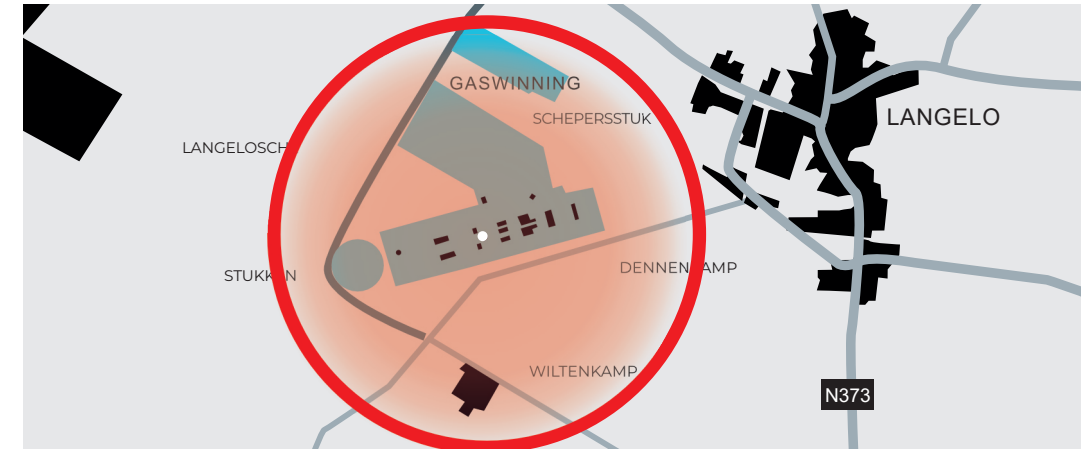

! Mogelijke effecten	Warmtestraling en rookontwikkeling	Drukeffecten (ruitbreuk)
Effectgebied	Op de locatie en tot 675 meter daarbuiten	Alleen op de locatie


Wat kunt u doen?

- Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
- Ga niet naar de locatie toe

RISICO Het duurt minimaal 2 uur voor zich een explosie voordoet.

FAKKELBRAND

Een scheur in een gasleiding; het gas stroomt uit de leiding en er ontstaat een vlam.

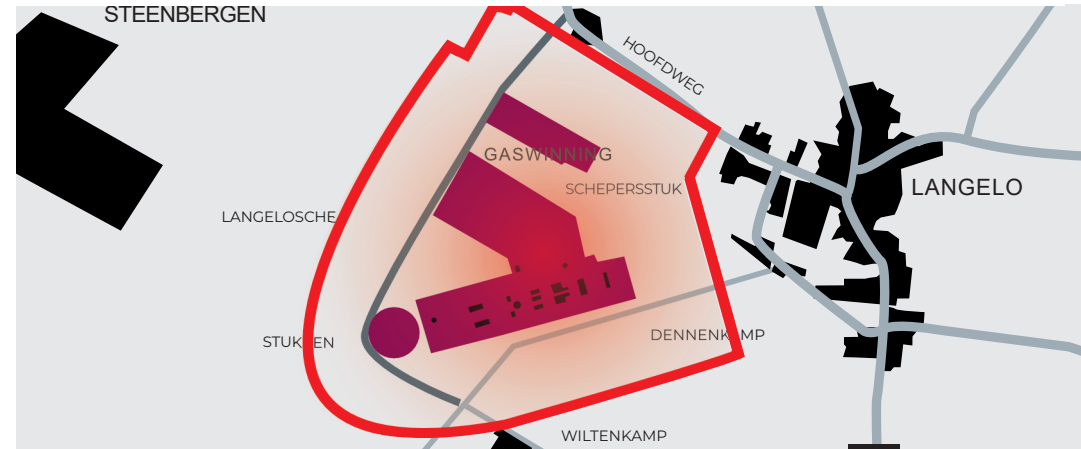

! Mogelijke effecten	Warmtestraling	Korte geluidsoverlast
Effectgebied	Op de locatie en tot 675 meter daarbuiten	Alleen op de locatie


Wat kunt u doen?

- Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
- Ga niet naar de locatie toe

RISICO De kans op dit scenario is erg klein. Binnen een uur is de fakkelbrand meestal weer voorbij.

LEKKAGE AARDGAS-CONDENSAAT

Een tank implodeert en scheurt. De tank stroomt leeg in de tankput en er ontstaat uitdamping en/of een plasbrand.

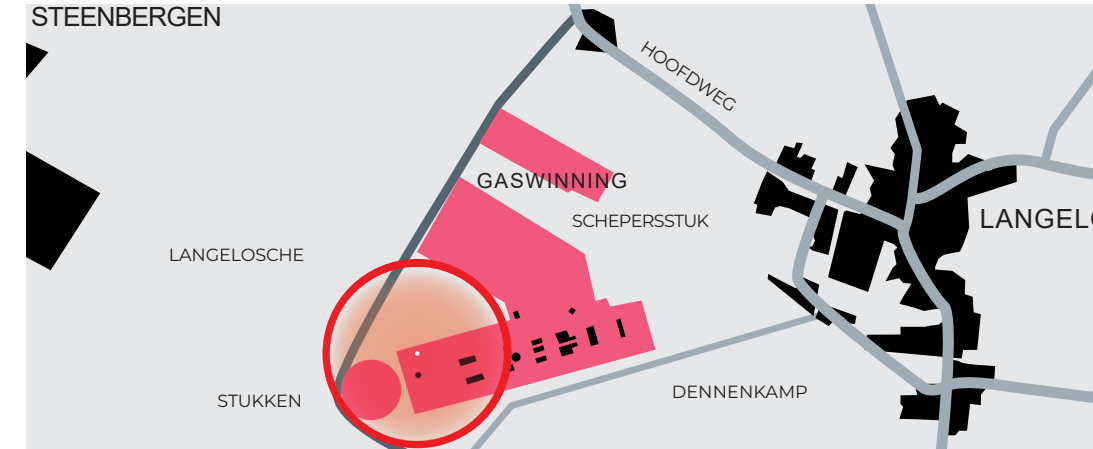

! Mogelijke effecten	Warmtestraling en/of giftige lucht waarvan men suf, duizelig of misselijk kan worden
Effectgebied	Op de locatie in de directe nabijheid van de lekkage/plasbrand. Warmtestraling ook mogelijk op delen van de Westerstukkenweg.

Wat kunt u doen?

- Sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid, waardoor u hier minder last van heeft.
- Ga niet naar de locatie toe

RISICO Een plasbrand van aardgas-condensaat is meestal na 2,5 uur geblust.

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN?

GASOPSLAG LANGELO



ALGEMENE TIPS:

- Via de media hoort u wat u moet doen
- Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
- Volg aanwijzingen van de hulpverleningsdiensten
- Ga niet naar de locatie toe