

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN?

GASOPSLAG LANGELO



ALGEMENE TIPS:



Via de media
hoort u wat u
moet doen



Sluit ramen,
deuren en
ventilatie-
systemen



Volg
aanwijzingen
van de
hulpverlenings-
diensten.



Ga niet naar
de locatie toe

GEMEENTE



NOORDENVELD



Veiligheidsregio
Drenthe

Wat te doen bij calamiteiten


Gasopslag Langelo

Woont u binnen 2 kilometer van de gasopslag in Langelo? Dan kunt u bij een calamiteit mogelijk overlast ervaren. De kans hierop is heel klein. In deze flyer leest u wat de risico's zijn en wat u in zo'n geval kunt doen.




BLOW-OUT


continue uitstroom van
gas onder hoge druk.

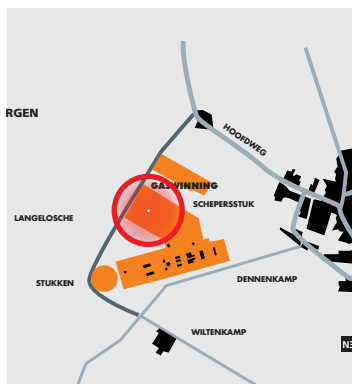

Warmtestraling

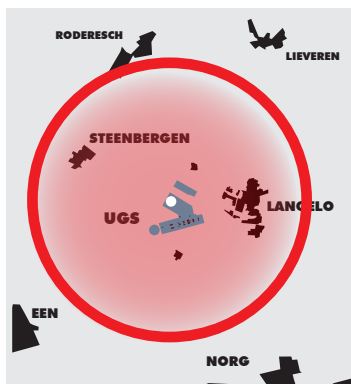

Gehoorschade (indien buitenshuis)

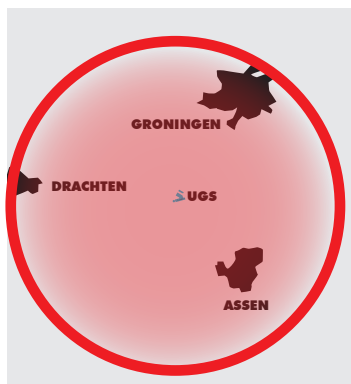

Geluidshinder



Mogelijke
effecten



Effectgebied

Warmtestraling



Op de locatie en
directe omgeving

Gehoorschade
indien buitenshuis



Langelo en
Steenbergen

Geluidshinder



Meer dan 2 km
van de locatie

Wat kunt u doen?



Sluit ramen,
deuren en
ventilatiesystemen



Ga niet naar de
locatie toe

RISICO

Een blow-out doet zich zelden spontaan voor,
er is voldoende tijd om u te waarschuwen.

BLOW-OUT

Bij een blow-out ontsnapt een constante gasstroom vanuit een ondergronds reservoir onder hoge druk naar de oppervlakte. Een blow-out veroorzaakt naast warmtestraling ook veel lawaai. Tot 2 km afstand (dorpen Langelo en Steenberg) kunnen deze geluidsniveaus schadelijk zijn, als u zich langer dan 2 uur buitenshuis bevindt zonder passende gehoorbescherming.



Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid waardoor hier minder last van heeft.




Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet verlaten.




U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl

RISICO


Het risico op een blow-out is zeer klein. Een blow-out zal zich zelden spontaan voordoen; er gaan specifieke signalen aan vooraf. Hierdoor is er voldoende tijd om u te waarschuwen en aan te geven wat u moet kunt doen.

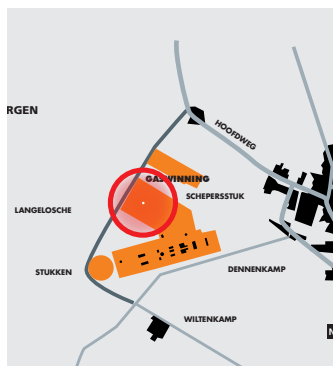

Warmtestraling

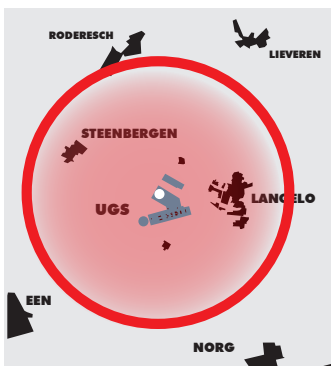


Gehoorschade (indien buitenshuis)

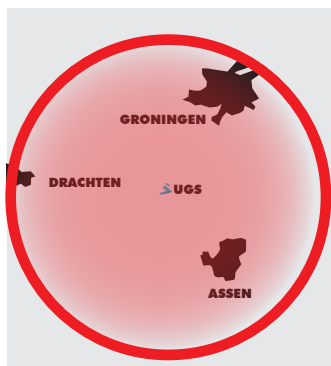

Geluidshinder

BLEVE

explosie van een tank op
het terrein.

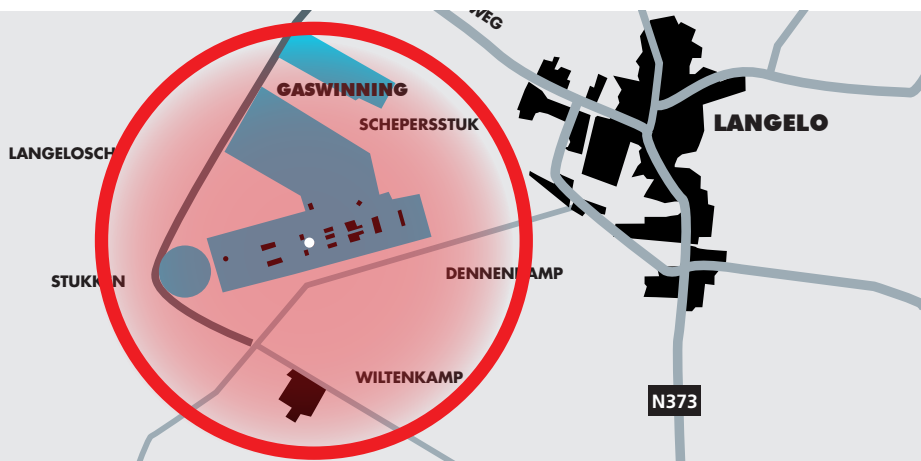

Mogelijke
effecten



Effectgebied

Warmtestraling en
rookontwikkeling



Op de locatie en tot 675 meter
daarbuiten

Drukeffecten (ruitbreuk)



Alleen op de locatie

Wat kunt u doen?



Sluit ramen,
deuren en
ventilatiesystemen



Ga niet naar de
locatie toe

RISICO

het duurt minimaal 2 uur voor zich een
explosie voordoet.

Bij een explosie van een tank kan zich warmte-straling, ruitbreuk en rookontwikkeling voordoen.



Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid waardoor hier minder last van heeft.



Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet verlaten.




U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Drenthe), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.gemeentennoordenveld.nl

RISICO


De kans op dit scenario is zeer klein. Het duurt enige tijd (minimaal twee uur) voordat de druk in de tank zich heeft opgebouwd, waardoor zich eventueel een explosie zou kunnen voordoen.

Hierdoor is er voldoende tijd om u te waarschuwen indien u het gebied moet verlaten. Dit geldt alleen voor woningen die dicht op de locatie staan. Voor alle overige woningen verderaf geldt alleen het sluiten van ramen en deuren, i.v.m. eventuele rookontwikkeling.

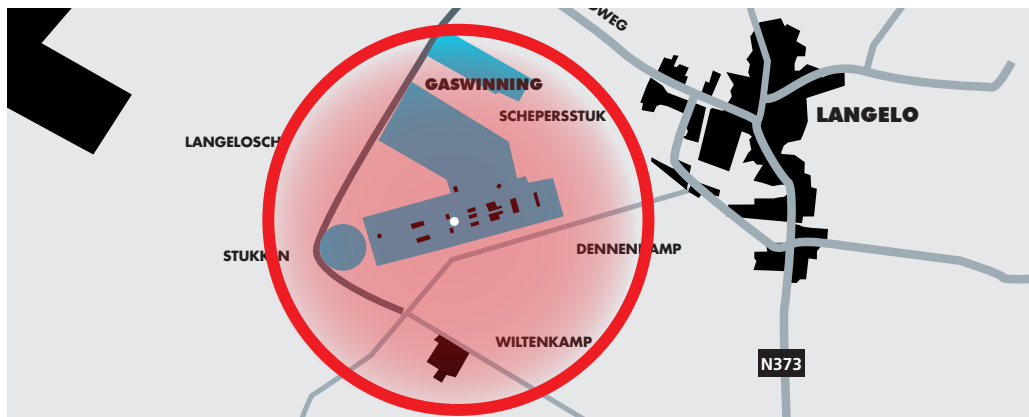

FAKKELBRAND

Een scheur in een gasleiding.
Het gas stroomt uit de leiding
en er ontstaat een vlam.

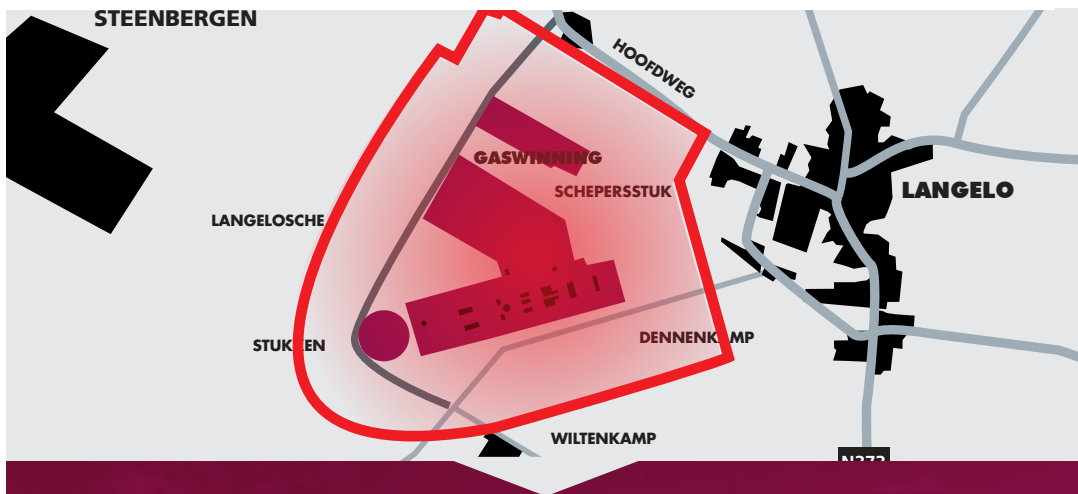

Mogelijke
effecten

Warmtestraling

Korte geluidsoverlast

Wat kunt u doen?



Sluit ramen,
deuren en
ventilatiesystemen



Ga niet naar de
locatie toe

RISICO

kans op dit scenario is erg klein. Binnen een
uur is de fakkelbrand meestal weer voorbij.

FAKKELBRAND

Een scheur in de gasleiding, waarbij het gas horizontaal uit de leiding stroomt en er een vlam ontstaat.



Ga naar binnen en sluit deuren en ramen.




Voor uw eigen veiligheid volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op.



U krijgt informatie via radio en televisie (zoals TV Drenthe), berichten van NL alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl.


RISICO

De kans op dit scenario is erg klein. Binnen een uur is de fakkelbrand meestal weer voorbij.

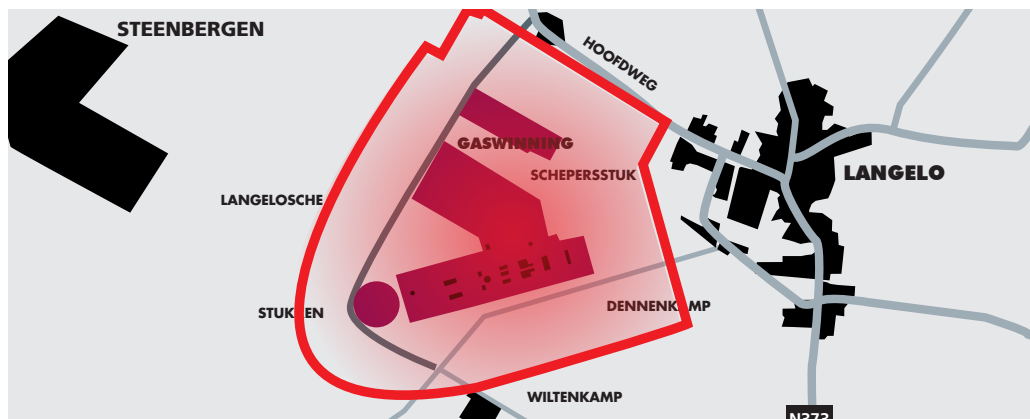

LEKKAGE AARDGAS- CONDENSAAT

Een tank implodeert en scheurt.
De tank stroomt leeg in de tankput en er
ontstaat uitdamping en/of een plasbrand.

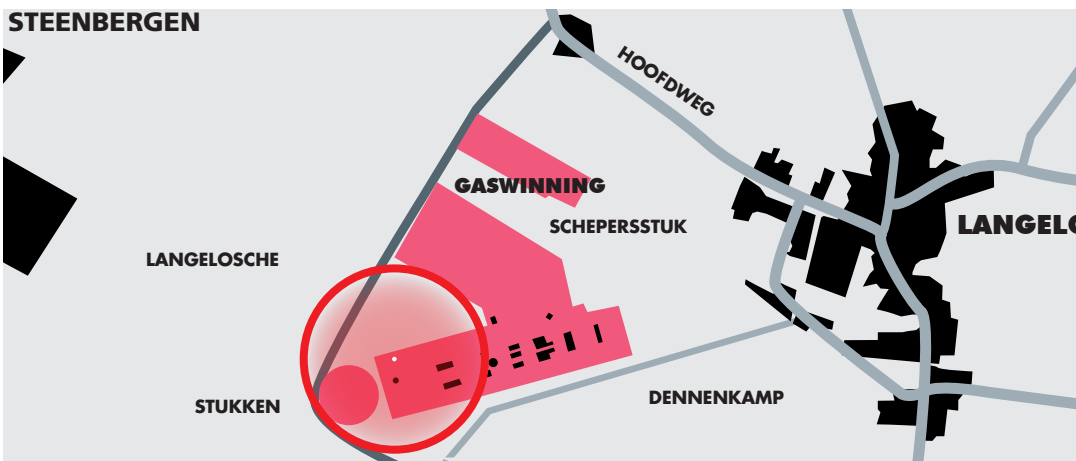

Mogelijke
effecten

Warmtestraling en/of giftige lucht waarvan men suf, duizelig
of misselijk kan worden



Effectgebied

Op de locatie in de directe nabijheid van de lekkage/plasbrand.
Warmtestraling ook mogelijk op delen van de Westerstukkenweg.

Wat kunt u doen?



Sluit ramen en deuren.
Dit vermindert het
geluid, waardoor u hier
minder last van heeft.



Ga niet naar de
locatie toe

RISICO

Een plasbrand van aardgascondensaat is
meestal na 2,5 uur geblust.

LEKKAGE AARDGAS-CONDENSAAT

Een tank implodeert en scheurt.
De tank stroomt leeg in de tankput en er
ontstaat uitdamping en/of een plasbrand.



Ga naar binnen en sluit deuren en ramen en zet ventilatiesystemen uit.



Voor uw eigen veiligheid volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op.



U krijgt informatie via radio en televisie (zoals TV Drenthe), berichten van NL alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.gemeentenooordenveld.nl.

RISICO

De kans op dit scenario is erg klein. Binnen 2,5 uur is de lekkage van aardgascondensaat meestal weer voorbij.

